
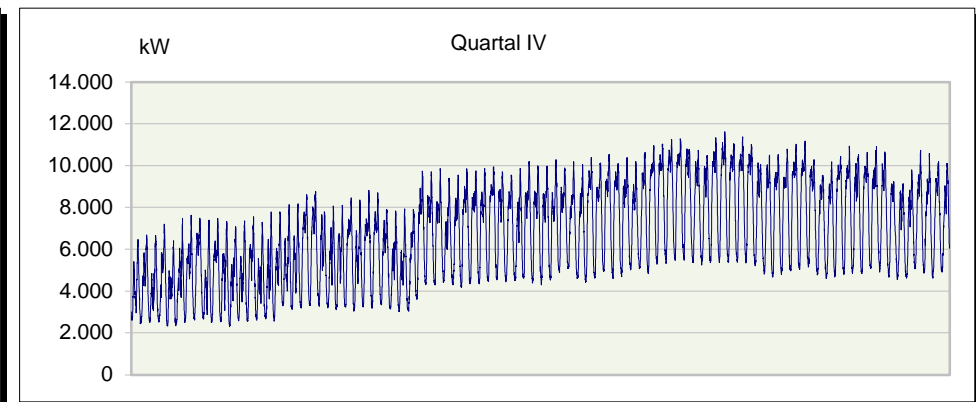
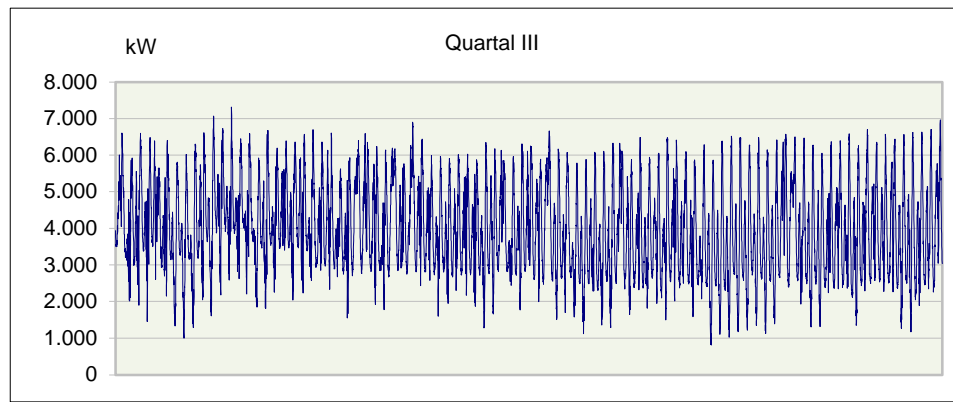
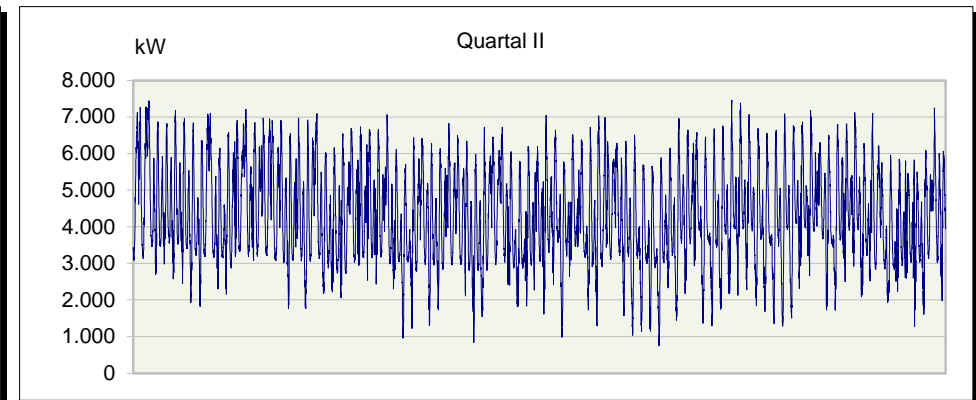


**Umspannung MS/NS  
Höchstentnahmelast**

**§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG  
GJ 2023**

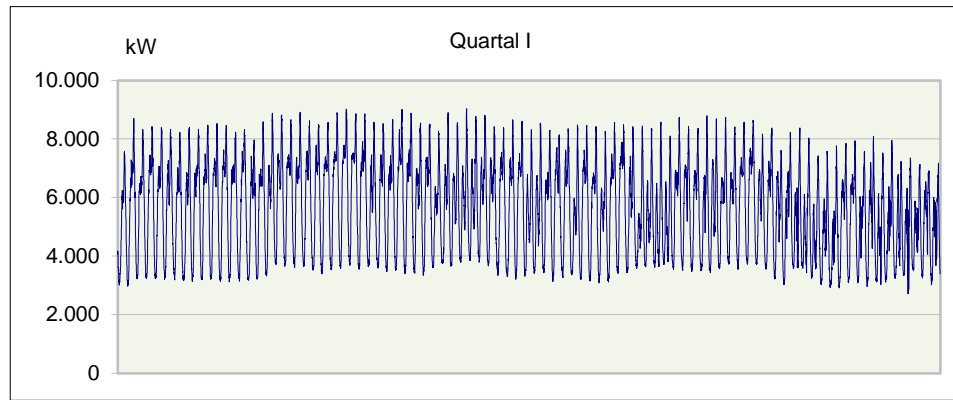

Jahresarbeit	45.272.537 kWh
Höchstleistung	11.625 kW
Datum/Zeit P <sub>max</sub>	05.12.2023 18:00 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...). Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.